

Spezielle Bestimmungen des EWR
Anhang zur TAB 2021 (WVCH2021)


Technische Änderungen jederzeit vorbehalten

Stand: 01.05.2024

Anhang 2 (Blatt 1/2)

Schema für den Anschluss von zu sperrendem Endverbraucher

Die Sperrung erfolgt über einen Schütz (Schliesser) im Hauptstromkreis.

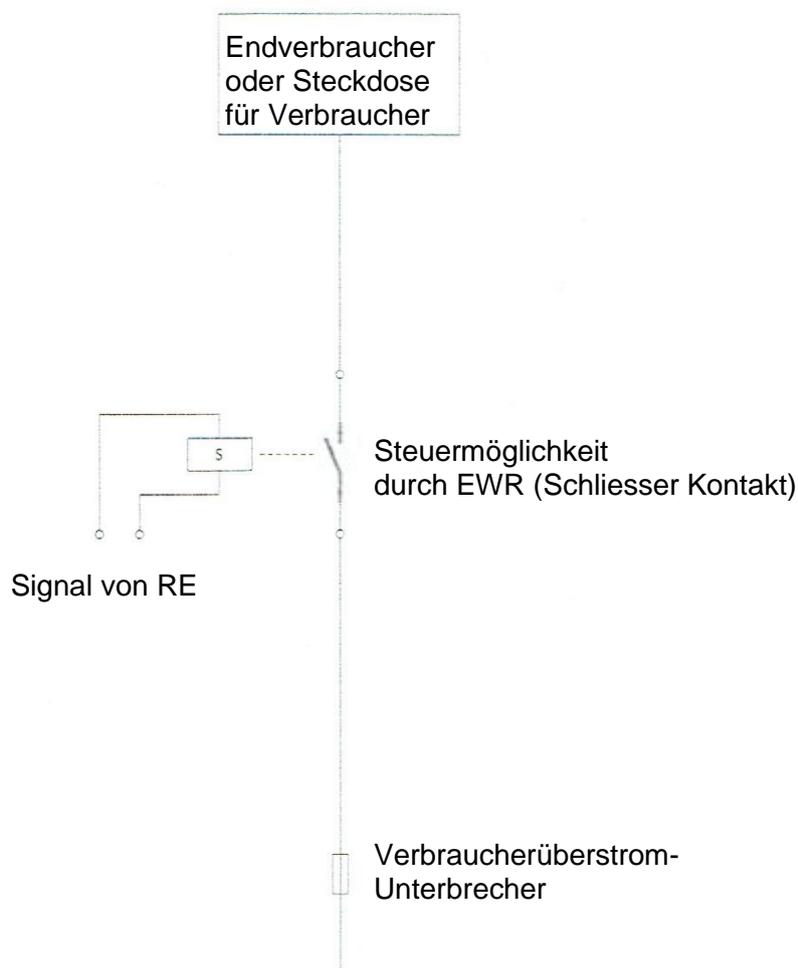

Zu sperrende Endverbraucher mit Schliesser-Kontakten sind z.B.:

- Boiler, Warmwasser Zusatzheizungen
- Wärmepumpen Notheizungen
- Elektrospeicherheizung, Direkttheizer


Spezielle Bestimmungen des EWR
Anhang zur TAB 2021 (WVCH2021)
Technische Änderungen jederzeit vorbehalten

Stand: 01.05.2024

Anhang 2 (Blatt 2/2)

Schema für den Anschluss von zu sperrendem Endverbraucher

Die Sperrung erfolgt über einen Eingang bei dem Endverbraucher.

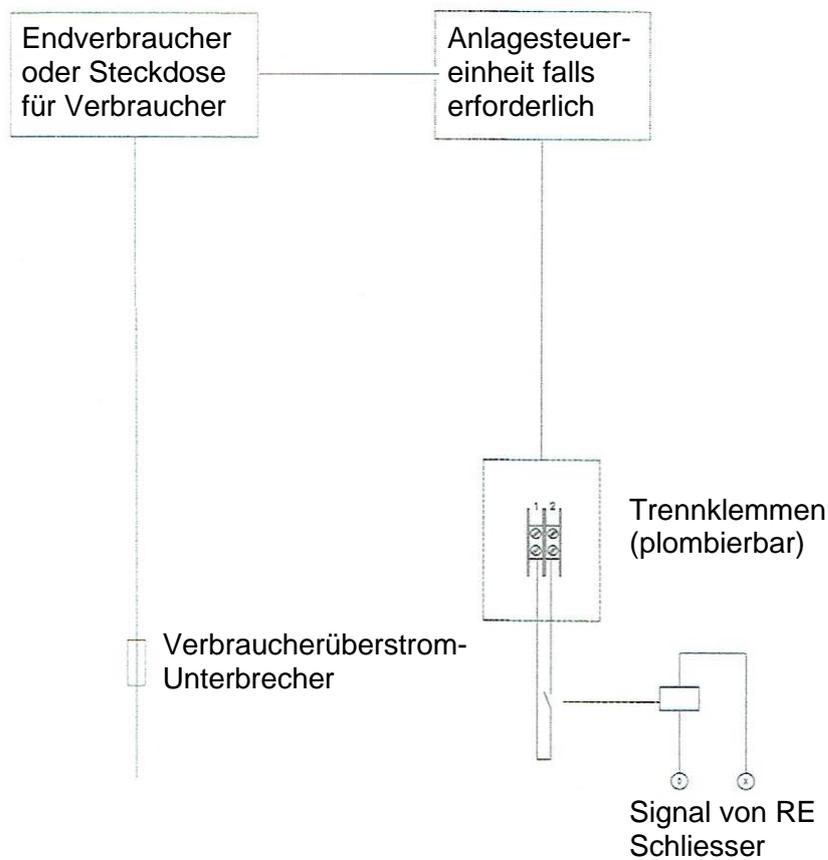

Zu sperrende Endverbraucher mit Hilfs-Kontakten sind z.B.:

- Wärmepumpen
- Zusatzheizungen von Wärmepumpen